




BK, a.s.
Dopravná 19,921 01 Piešťany
IČO: 36 275 522
IČ DPH: SK2022061052
www.bk.sk
-35-

SKUTKOVÝ STAV AS BUILT

SCHÉMA:

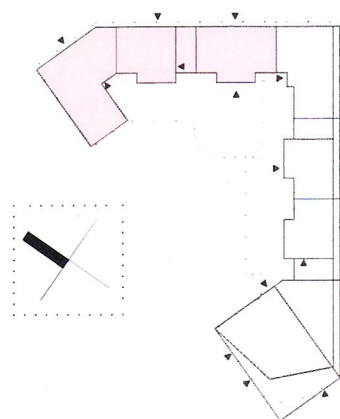

POZNÁMKY



- projektant nenesie zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom, ešte pred samotnou realizáciou
- všetky rozmery kontrolovať počas prác na stavbe
- rozmery všetkých stavebných výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe
- všetky stavebné otvory skoordinať s výkresmi profesii VZT, UK, ZTI, EL
- pri realizácii striech dodržať STN 731901.
- všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky
- všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom príslušnej profesie vrátane autora stavby
- všetky povrchové úpravy, farebné odtiene, vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby
- výrobnú alebo dodávateľskú dokumentáciu treba predložiť na odsúhlasenie zodpovedným projektantom jednotlivých profesií vrátane projektanta statiky a hlavného inžiniera projektu


REVÍZIA Č.	ZMENA Č.	POPIS ZMENY:	DÁTUM:
RF		Skutočné vyhotovenie	30.08.2024

0,000 = 136,700 m n.m. Bpv

AUTORI: © Compass, s.r.o. GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:  Námestie sv. Anny 20C/7269 911 01 Trenčín Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 E-mail: hescon@hescon.sk WEB: www.hescon.sk HIP: Ing. Tomáš Tatarko	HLAVNÝ PROJEKTANT:			ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		INVESTOR: YIT ZWIRN 3, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08 Bratislava			
	Ing. Juraj Gall			Ing. Jozef Januška		Ing. Juraj Gall Ing. Stanislav Ščislák Ing. Róbert Szabó					
	OBEČ: Bratislava			OKRES: Bratislava II		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		FORMÁT:		3xA4	
								MIERKA:		-	
							DÁTUM:		08/2024		

NÁZOV A MIESTO STAVBY: POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT3 BRATISLAVA - RUŽINOV, BRATISLAVA II									STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 3.3	
ČASŤ E1-1.8 Elektroinštalácie SO 3.3 Bytový dom „OPR“									PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:		-	
NÁZOV VÝKRESU Rozvádzač RNx												
BCT3			DSV		SO 3.3		EI	408	SCH		RNx	RF
PROJEKT			STUPEŇ PD		STAVEBNÝ OBJEKT		PROFESIA	Č. VÝKRESU	TYP VÝKRESU		NÁZOV VÝKR.	REVÍZIA

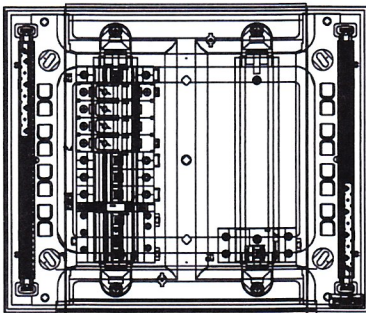0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROZVODNÁ SIET': 3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S 1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2) - izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1) - zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2) OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3) - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1) - samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2) DOPLNKOVÁ OCHRANA (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3) - doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1) - doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2) ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: PREVEDENIE: PLASTOVÝ, NÁSTENNÝ, 2x12 MODULOV VÝROBCA: LEGRAND TYP: Practibox S ROZMERY: 386x328x108 (v x š x h) KRYTIE: IP40/20 PRÚD: In=32A Ik'' <10 kA ip<13,7 kA PRÍVOD: ZHORA VÝVODY: HORE									
Čelný pohľad  Bočný pohľad 									
VYPRACOVAL R. Szabó/S. Kán DÁTUM 08/2024 POČET LISTOV 3 ČÍSLO LISTU 2 POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT3, ADMINISTRATÍVA A BYTOVÉ DOMY  ROZVÁDZAČ RNx Číslo revízie RF Číslo výkresu 408									

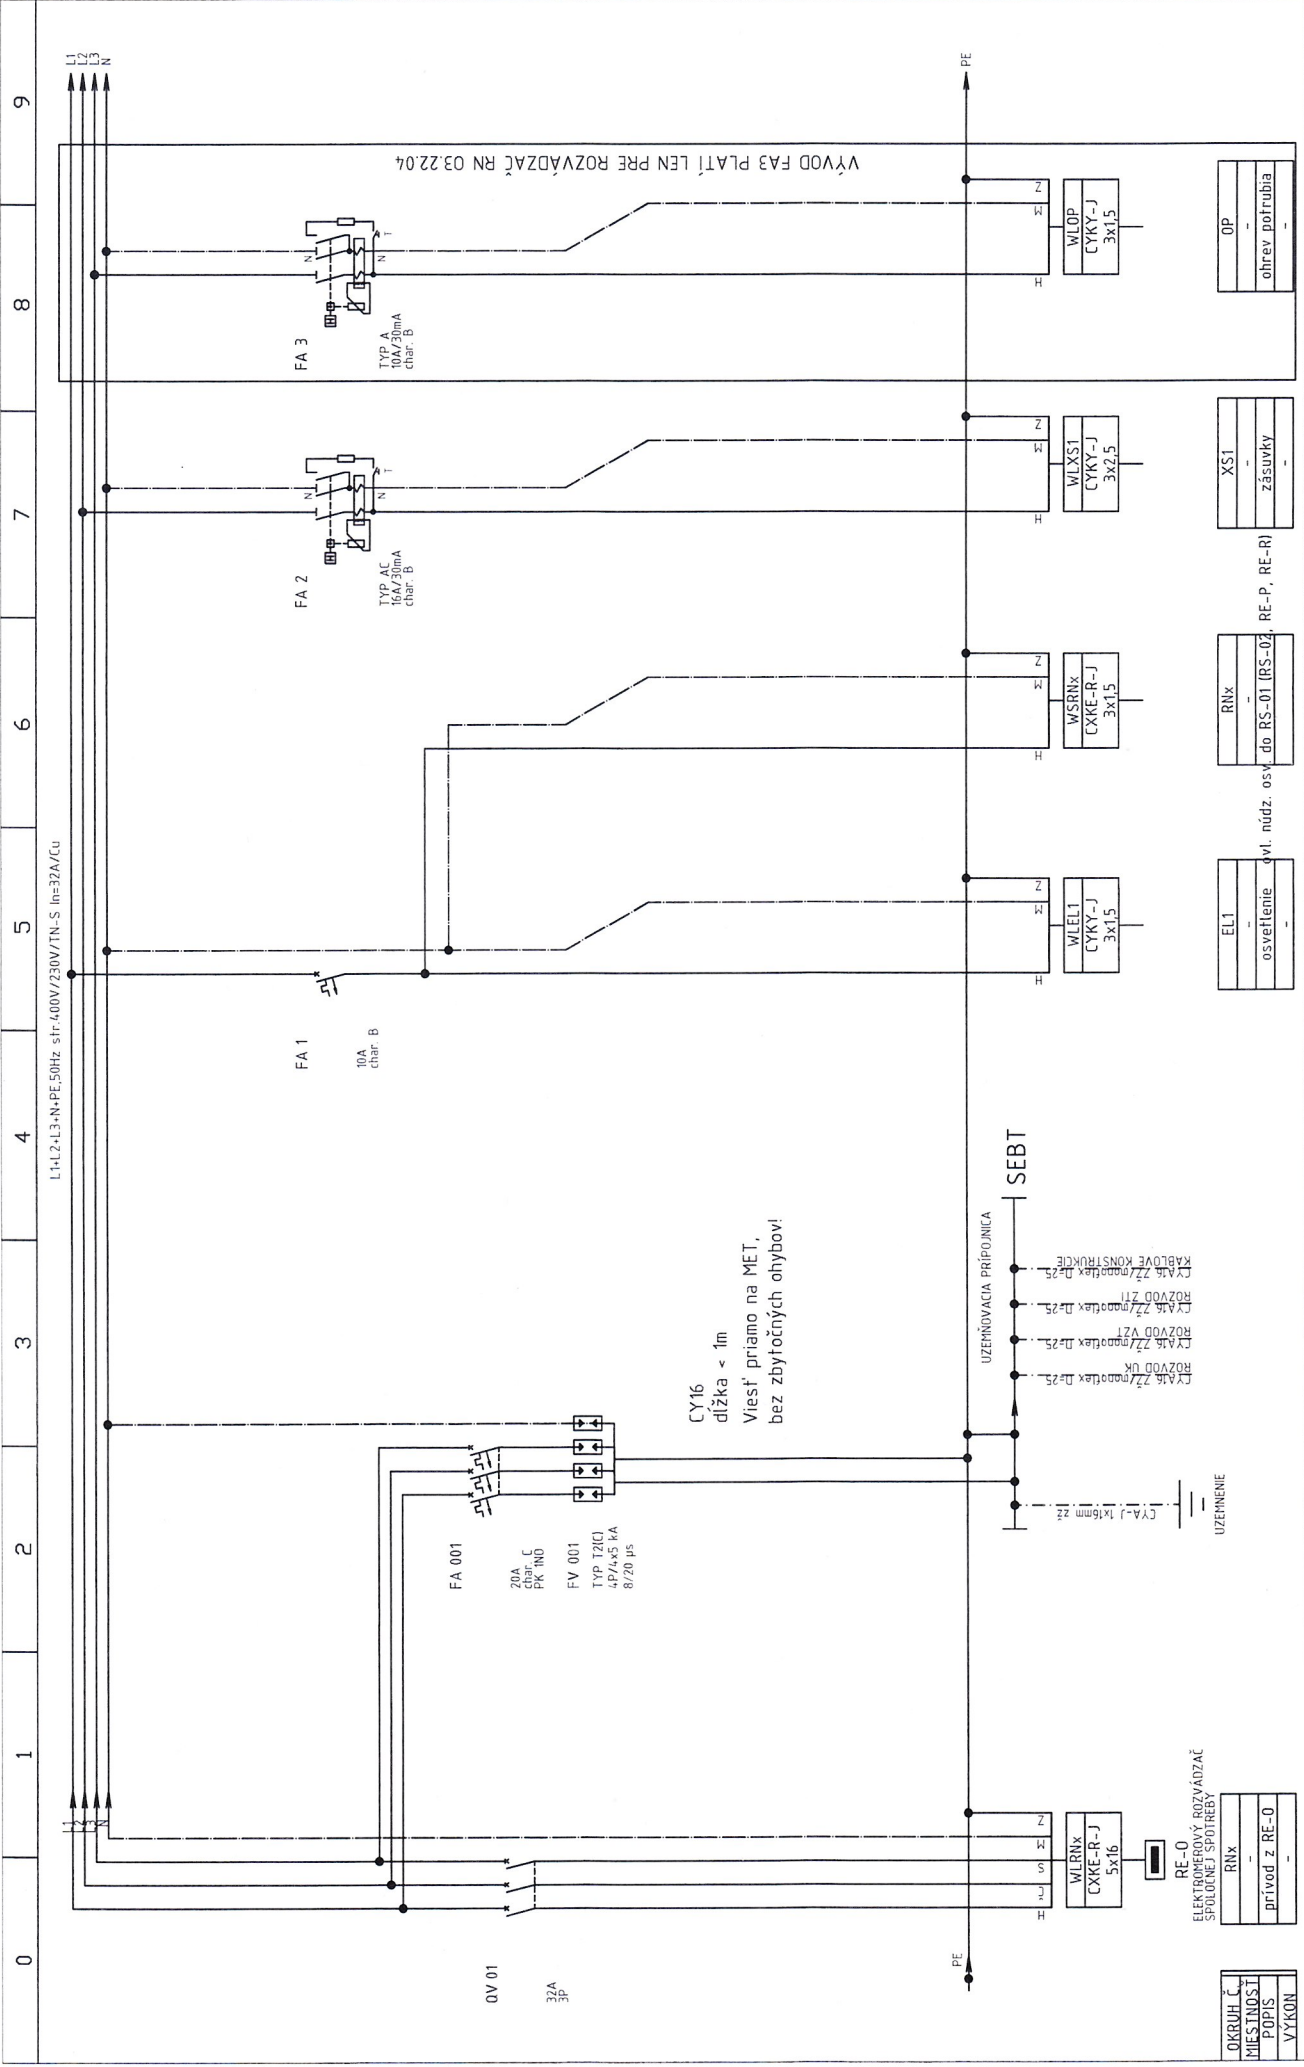

VYPRACOVAL		R. Szabó/S. Kán		POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT3,		ROZVÁDZAČ RNX		Číslo revízie		Číslo výkresu	
DÁTUM		08/2024		ADMINISTRATÍVA A BYTOVÉ DOMY						RF	
POČET LÍSTOV		3									
ČÍSLO LÍSTU		3									